




岩手県立胆沢病院巡視経路図 No. 1

表1	
表2	
表3	
表4	

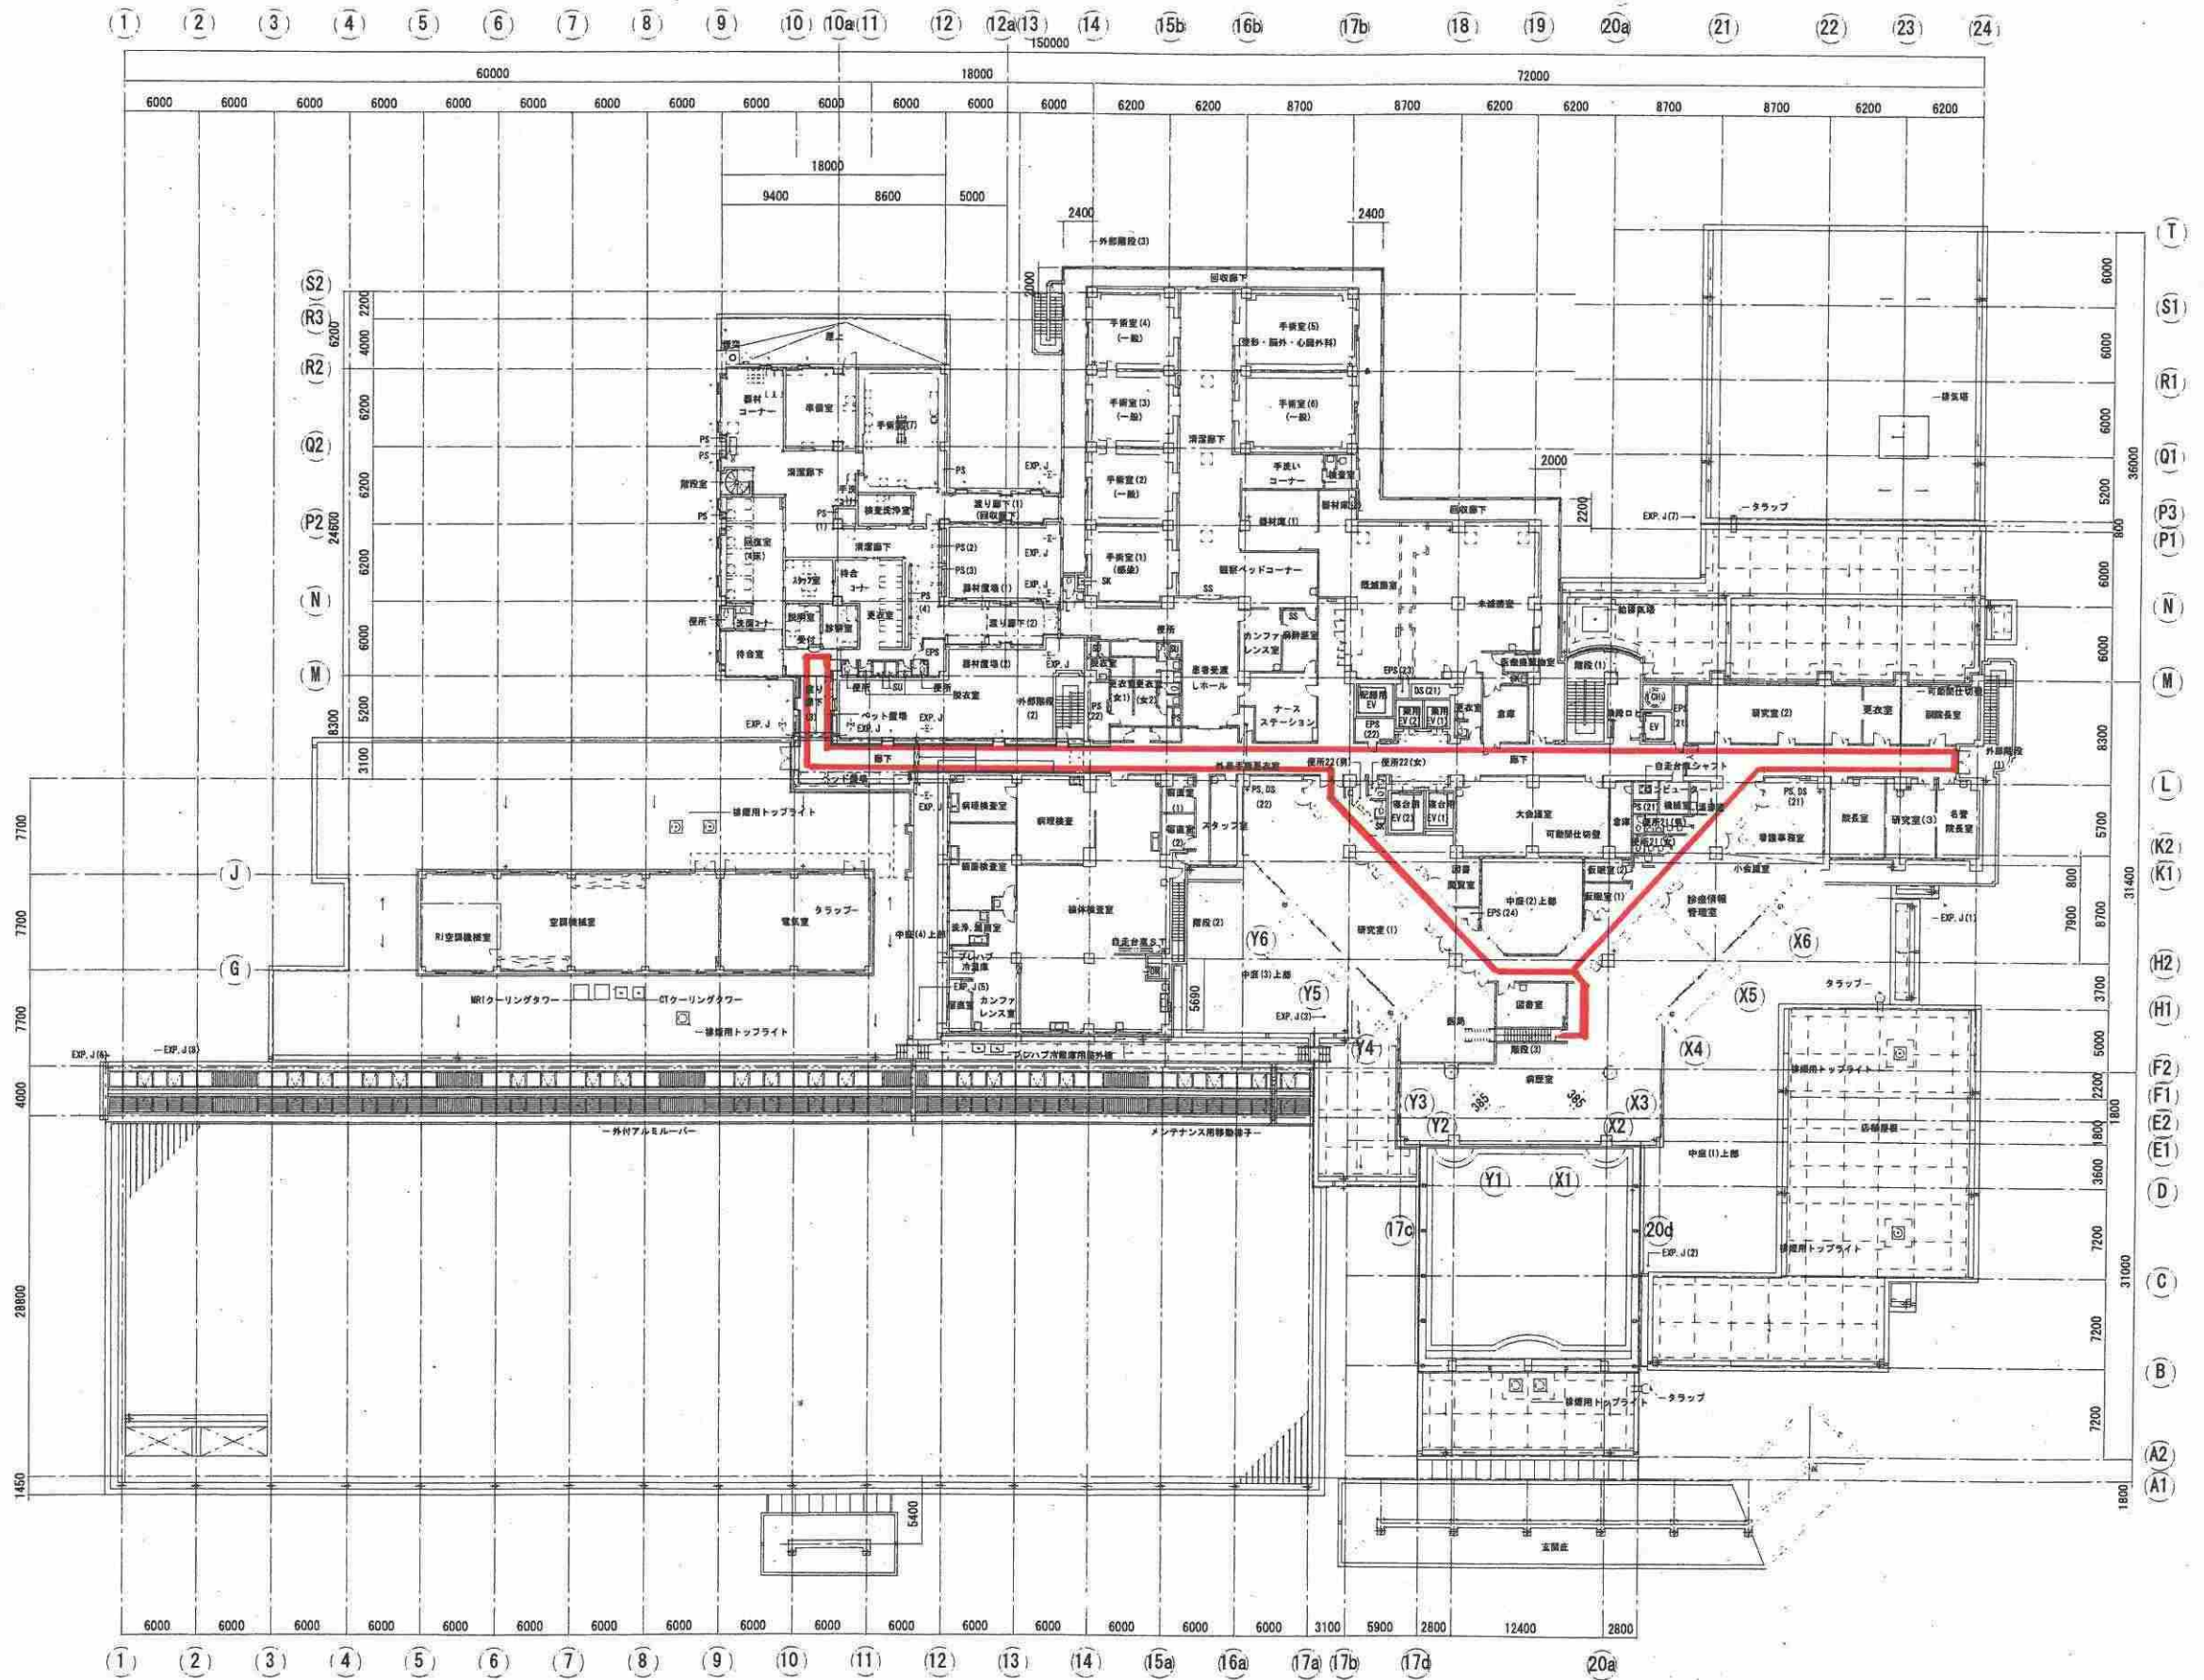

- 註: ① たてどい位置を示す。
特記なき限り125φとする。
- ② ー 伸縮目地を示す。
- ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺
- ① ⇒OF オーバーフロー管を示す。③による。
- ② ⇒スルーフドレイン位置を示す。特記なき限り125φとする。
- ③ ⇒タラップは特記なき限り125φとする。

岩手県立胆沢病院巡視経路図 No. 2

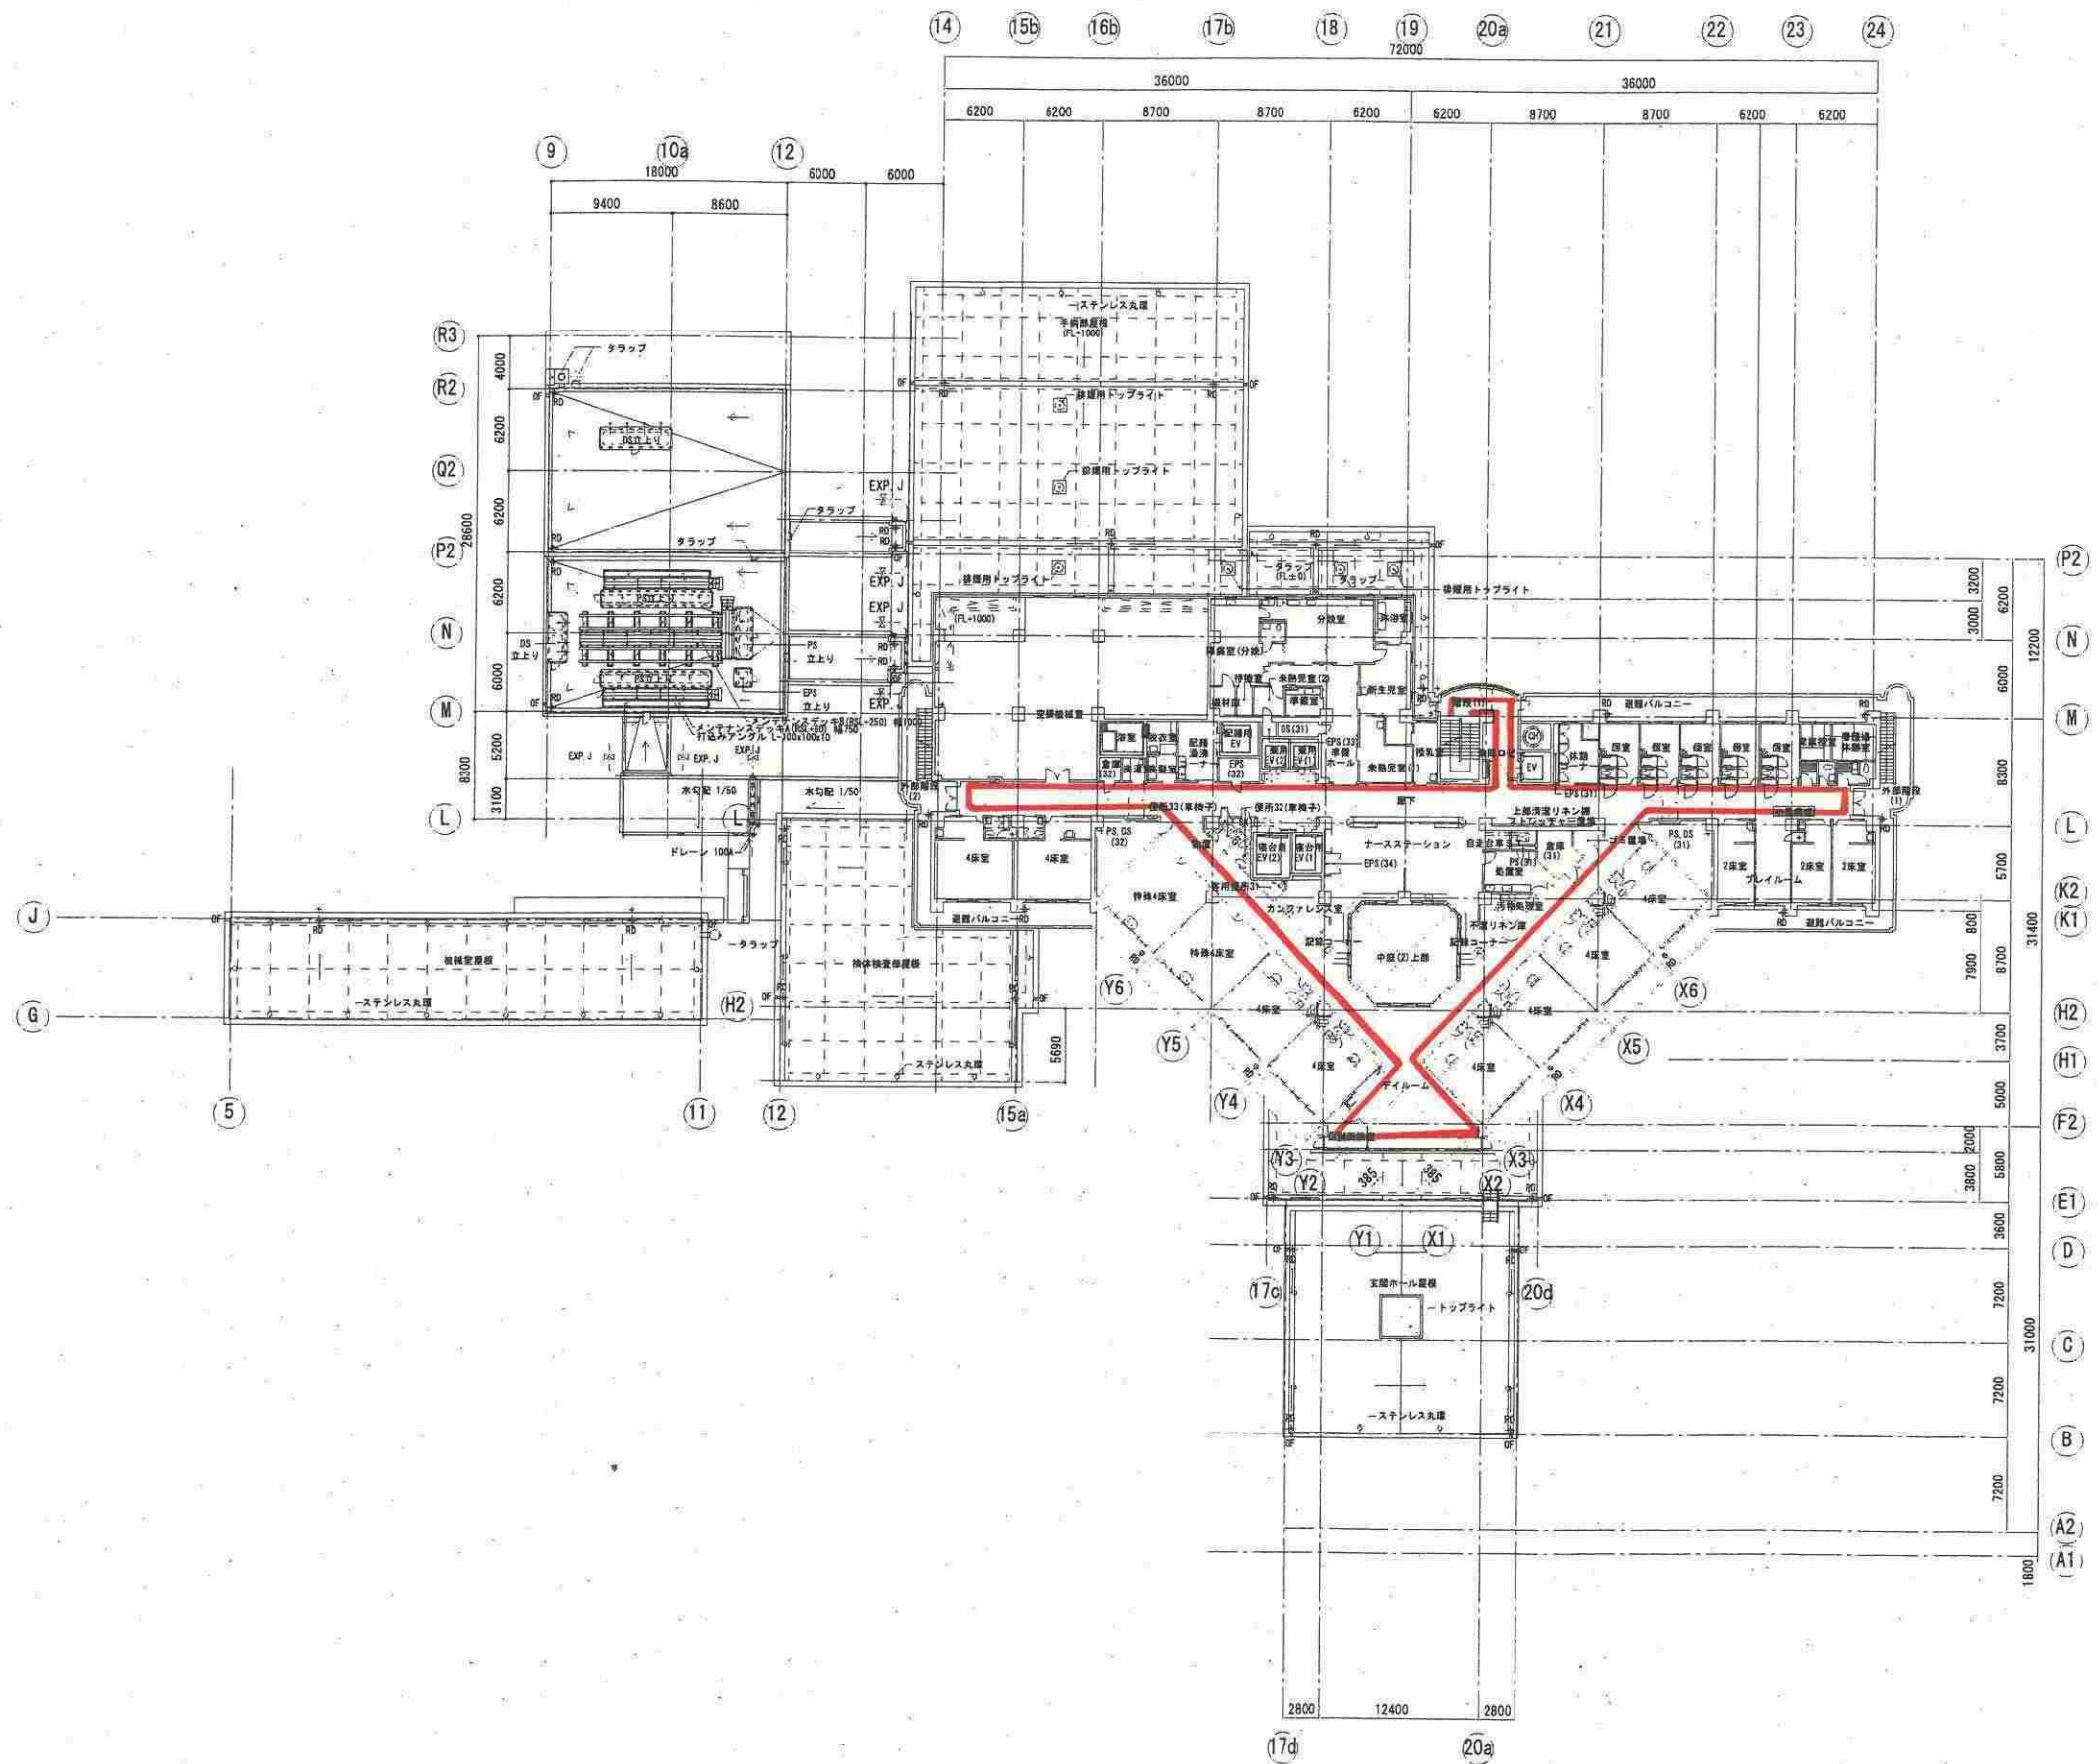

- 註: ① たてどい位置を示す。
特記なき限り125φとする。
- ② RD
③ ルーフドレイン位置を示す。
特記なき限り125φとする。
- ④ 伸縮目地を示す。
- ⑤ ①=OF オーバーフロー管を示す。
⑥ タラップは特記なき限り 1/15 による。

岩手県立胆沢病院巡視経路図 No. 3

